



องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์

โครงการเสริมฝีมือร่อนกรรตเสริมเหล็ก


บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์
บริเวณ เส้นบ้านทางเพชร แก้วงามไปทางบ้านนายบุญฤทธิ์ ไปทางตะวันออก



ทิศเหนือ

โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
บริเวณ เส้นบ้านนางไปพรพร แก้วงามไปทางบ้านนายบุญฤทธิ์ ไปทางตะวันออก

ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เขตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร

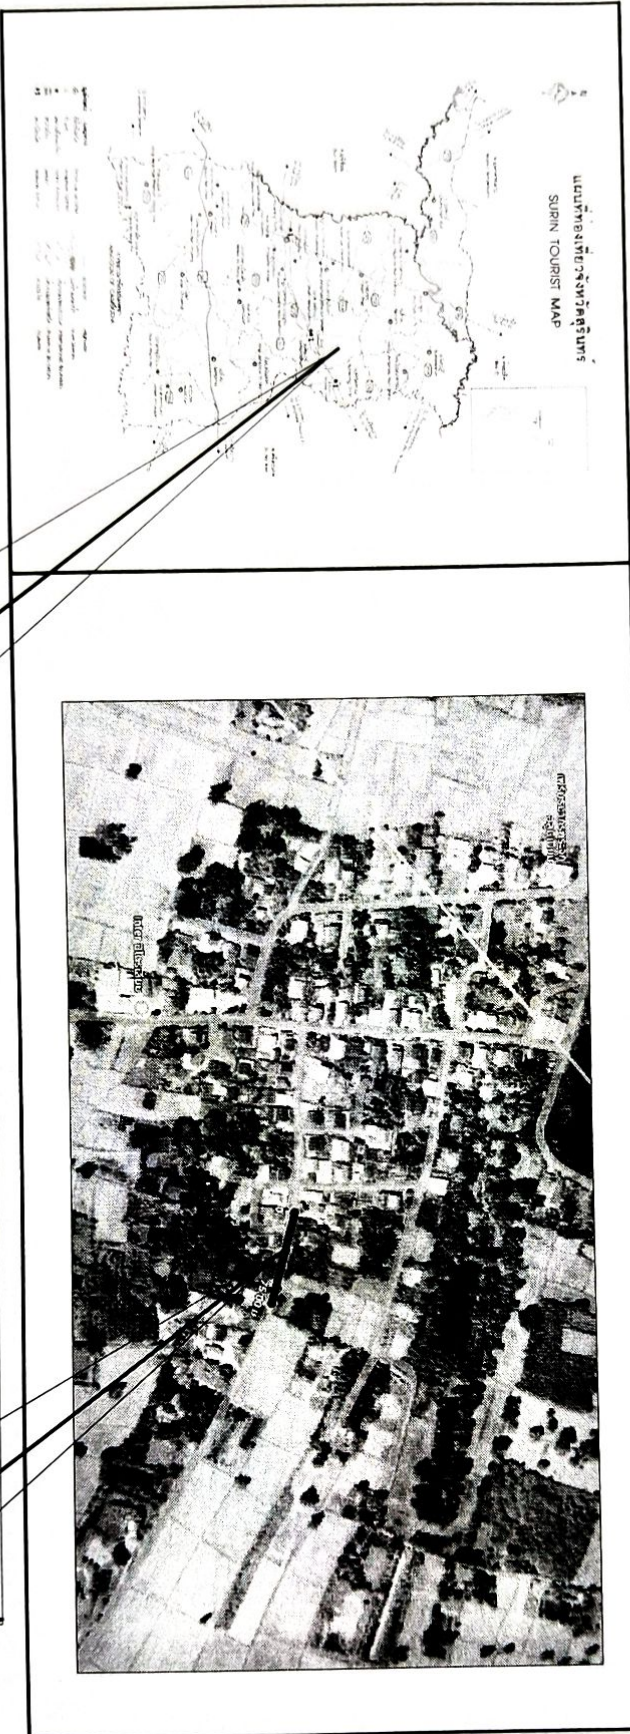

โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแรด หมู่ที่ 5 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อำเภอศีขรภูมิ

แบบมาตรฐานและข้อกำหนด

1. แบบมาตรฐานงานทางด้านการจราจรของกรมทางหลวงชนบท ฉบับที่ ๖๖-๖๐๖

หมายเหตุ

การวัดพื้นที่ในการดำเนินการได้ดำเนินการวัดและคำนวณพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และพื้นที่ดังกล่าวนี้
ดำเนินการทั้งหมดอยู่ในเขตที่ดินของหน่วยงานราชการและเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและ
กำกับดูแลของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

แบบ

ผังบริเวณ

สำรวจ

นายสุรพล ธิวัชรินทร์

ผู้เขียนแบบ

นายสุรพล ธิวัชรินทร์

นางสาวศุภมาส บุญญา

นางสาวศุภมาส

ตรวจ

นายบัณฑิต ภาณุวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เก็บรอบ

นายสุรพล ธิวัชรินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ พงษ์พร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว / ค / ป

แผ่นที่

แบบเลขที่

มาตรฐาน



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนใหญ่
อำเภอสวนใหญ่ จังหวัดสุรินทร์

แบบ

เตรียมผิวจราจร คสล.

สำรวจ

นายสุรวุฒิ รัชยานนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายชัชวาลย์ รัชยานนท์
นายช่างโยธา

นายอภินันท์ รัชยานนท์
นายช่างโยธา


นายอภินันท์ รัชยานนท์
นายช่างโยธา

นายอภินันท์ รัชยานนท์
นายช่างโยธา



นายอภินันท์ รัชยานนท์
นายช่างโยธา

นายอภินันท์ รัชยานนท์
นายช่างโยธา


นายอภินันท์ รัชยานนท์
นายช่างโยธา

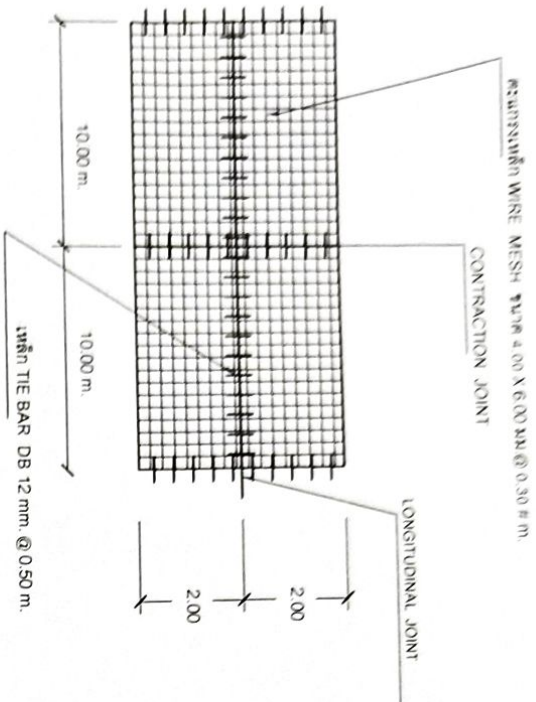

การวางตะแกรงเหล็ก

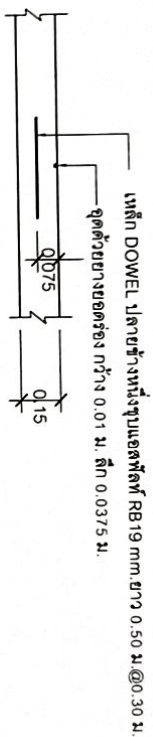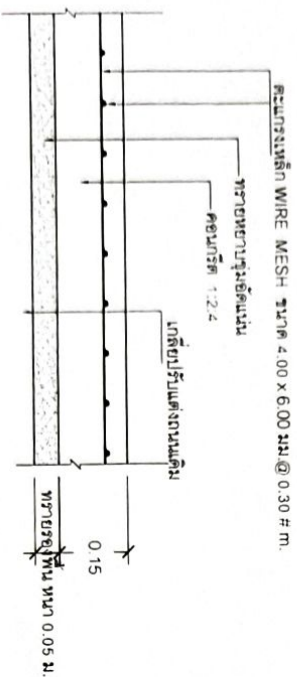

CONTRACTION JOINT ทุกระยะไม่เกิน 10 ม.

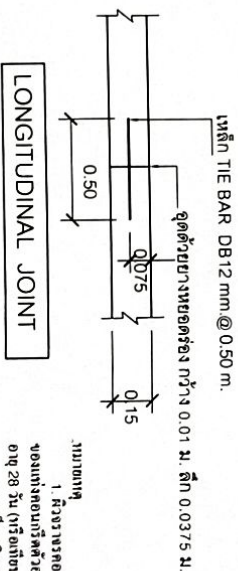

- หมายเหตุ
1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังpressive ของแท่งคอนกรีตด้วยอายุไม่เกิน 15-15 ซม. ที่อายุ 28 วัน (หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม. ซม.
 2. เหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้เหล็ก SR24 เหล็กข้อต่อให้ใช้เกรด S030 ขนาดสูงไม่เกิน 20-2527 และ มอ 0.24-2527



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอท่าวาสุกรี จังหวัดสุรินทร์

แบบ

เสริมผิวจราจร คสล.

สำรวจ

นายสุวิทย์ ฐิติพานนท์

ผู้ออกแบบทางโยธา

ออกแบบ, วิศวกรรม

นางสาวกมลทิพย์ ปัญญา

นายช่างโยธา

ตรวจ

นายอภินันท์ แก้ววิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นายอภินันท์ แก้ววิเศษ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

นายมงคล พวงเพชร


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ว / ค / ป


แผ่นที่

แบบเลขที่


มาตรฐาน

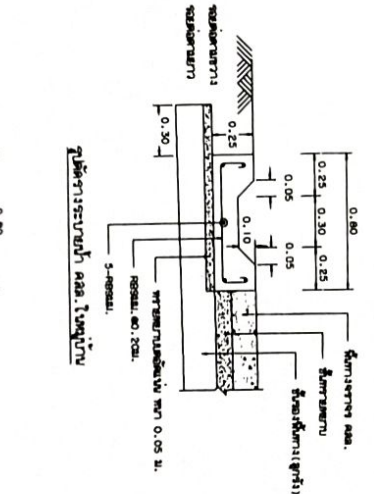


สรุปสาระสำคัญของบทนำ คสช. ในร่างกฎหมาย

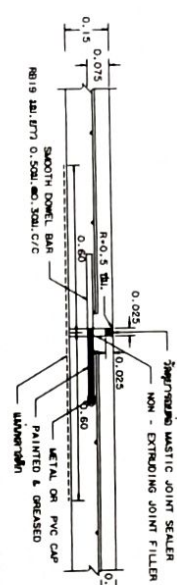


THE REQUIRED EXPANSION JOINT

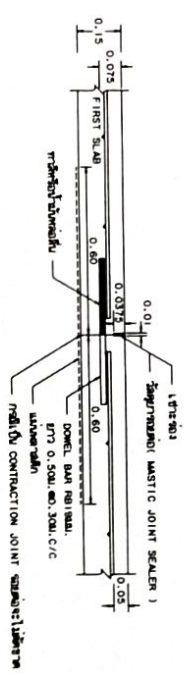


TEMPERED CONSTRUCTION JOINT AND CONTRACTION JOINT

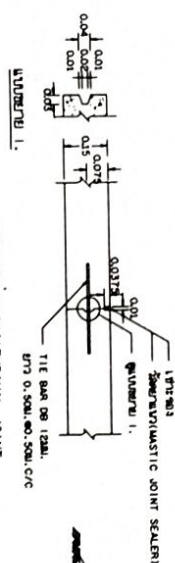


THE REVERSE LONGITUDINAL JOINT

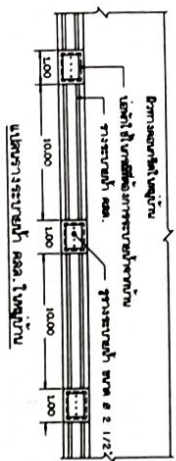

ແປກວາງຈະເໜື້າ ສສ. ໄທລຸ່ມ

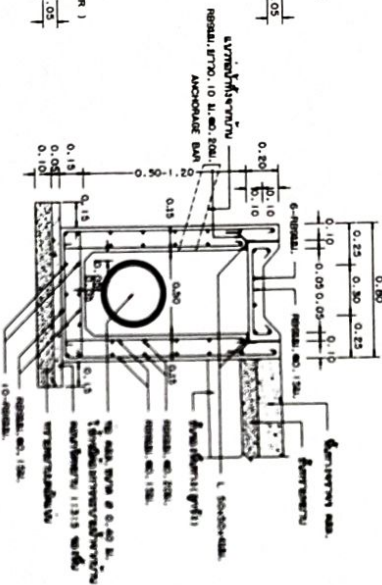

บริษัท เอนเนอร์ยี่ จำกัด.

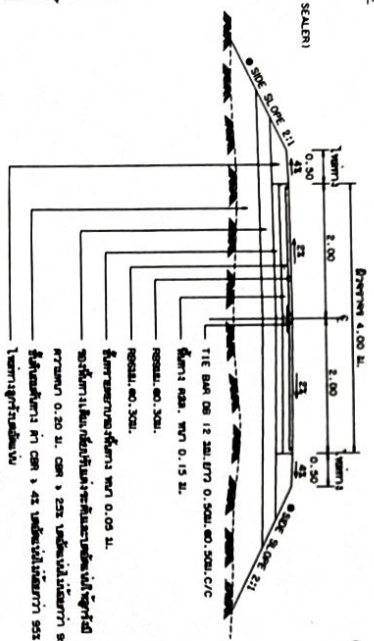

รูปตัดตามแนวขวางของท่อปัสสาวะ

- ជាដីស្រូវ, ថ្នាក់ដីស្រូវប្រភេទទី ២ SIDE SLOPE 2:1 (ស្រូវ : ស្រូវ)

ก. ๑๕๒๓ การก่อมลพิษทางอากาศ ค.ล.ล. ในกรุงเทพฯ

- [illegible]

๖. การดำเนินงานของเทศบาล อบจ. ในท้องถิ่น

1. การทดสอบการดูดซับน้ำของวัสดุ (water sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
2. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
3. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
4. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
5. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
6. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
7. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
8. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม
9. การทดสอบการดูดซับไอระเหยของน้ำ (water vapor sorption test) ตาม ASTM D 570 กำหนดให้วัสดุต้องดูดน้ำได้ไม่เกิน 0.10 กรัม/กรัม

PROF. I. KAWASUBO WIRE MESH FITTING BAR MESH

B&B WEISH ($\tau_s = 1,200$ Ksc) (γ_{eff} / γ_{max} / γ_{ref})		W&B WEISH ($\tau_s = 2,750$ Ksc) (γ_{eff} / γ_{max} / γ_{ref})	
DIA / SPACING	STEEL AREA (mm^2/m^2)	DIA / SPACING	STEEL AREA (mm^2/m^2)
# 6 BAR @ 0.40 M.	0.710	# 4 BAR @ 0.30 M.	0.418
# 6 BAR @ 0.30 M.	2.12	# 6 BAR @ 0.30 M.	0.940

WALTER

๒.๖๔๓๗ คณ..ภายในวงเล็บแสดงรายการบัญชีงบประมาณ สศทพ.-2-203/49 ๙๐ กรมการทหารปืน



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาสุกรี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สำรวจ

นายสุรชาติ สุทธิรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษา

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นางสาวศุภากร งามกิจ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี

นายสมชาย ธรรมะ
นายก อบจ.อุบลราชธานี